

各位

令和3年10月25日
放射線取扱主任者

大強度放射光リング（PF-AR）西実験棟の管理区域縮小について

令和3年9月13日付けで原子力規制委員会より承認された変更申請に基づき、大強度放射光リング（PF-AR）西実験棟の管理区域を縮小し、建屋1階部全域を周辺監視区域とします。この変更は令和3年10月25日より運用開始と致します。


場所：PF-AR 西実験棟 1階部（下図参照）

主幹等：小林 幸則


放射線担当者：長橋 進也

放射線管理区域責任者：吉田 剛

- ・ 西実験棟における10月24日までの管理区域境界

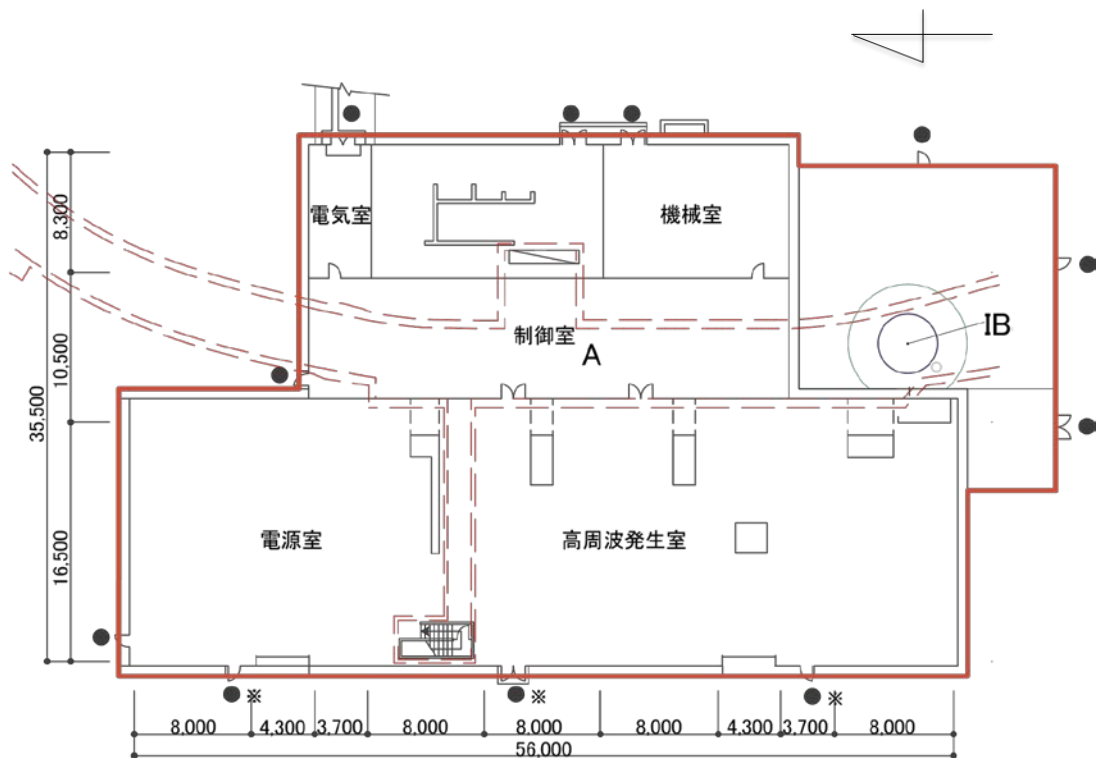

- ・ 西実験棟における 10 月 25 日からの管理区域境界（階段踊り場の鉄柵と南端貫通孔周囲の鉄柵）
- ・ 建屋 1 階部全域は周辺監視区域として運用

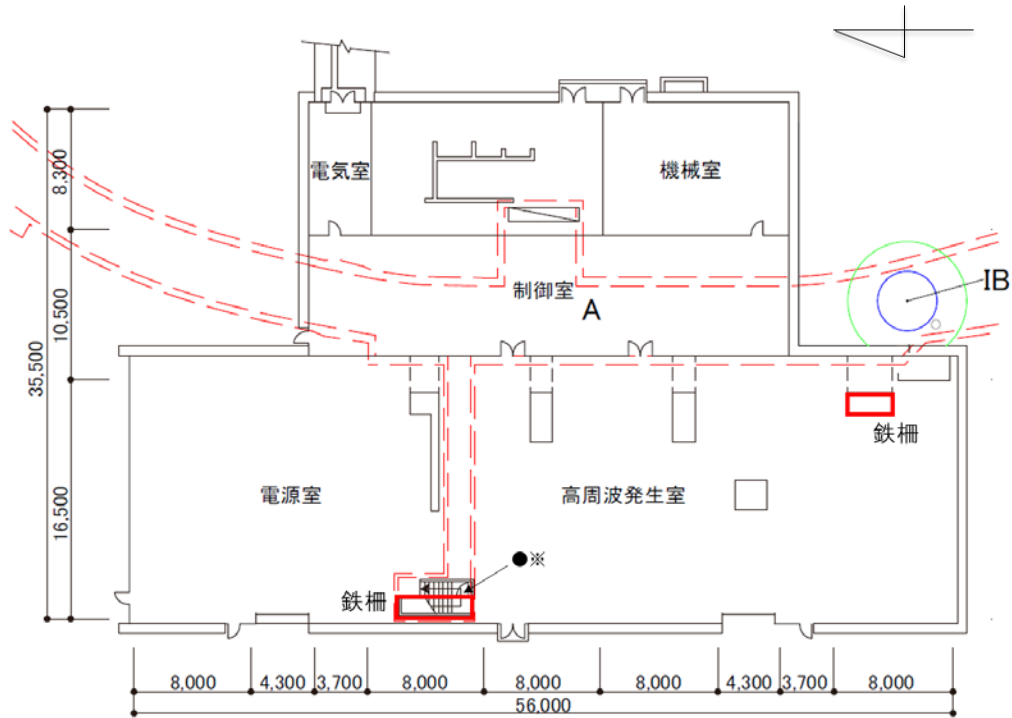

配布先

機構長

（管理局）施設部長、施設企画課長、整備管理課長、安全衛生推進室

（素核研）所長、副所長、事務室

（加速器）施設長、各主幹、事務室

（物構研）所長、副所長、事務室

（共通）施設長、各センター長、事務室、放射線受付

（担当者）当該発生装置管理責任者、同作業責任者、各区域放射線担当者、
管理室員