

各位

令和5年12月22日
放射線取扱主任者

大強度放射光リング（PF-AR）南実験棟物理電源室の一般区域への変更について

大強度放射光リング(PF-AR)に係る変更申請について、令和5年9月20日付けで原子力規制委員会より承認されました。令和5年12月22日に放射線取扱主任者による検査を実施し、南実験棟物理電源室の区画・標識が本変更により変更されていること、当該区域の線量率・表面汚染について問題の無いことを確認しましたので、同日より標記変更内容の適用を開始することをお知らせします。

1. 場所: PF-AR 南実験棟物理電源室
2. 当該主幹等: 花垣 和則
3. 放射線担当者: 長橋 進也、宮内 洋司
4. 放射線管理区域責任者: 杉原 健太
5. 放射線管理区域副責任者: 吉田 剛
6. 放射線業務担当者: 津金 聖和

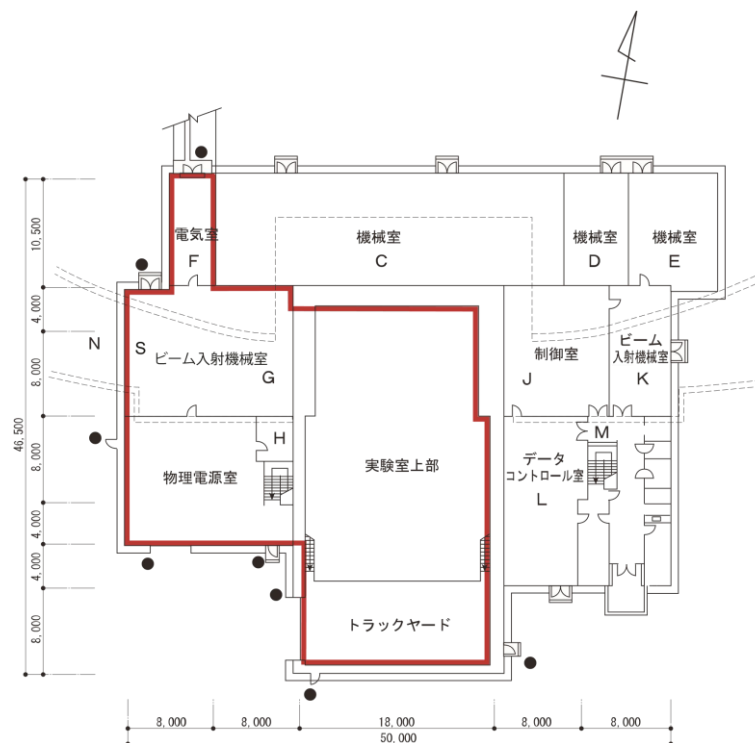


図 1. 南実験棟管理区域変更前

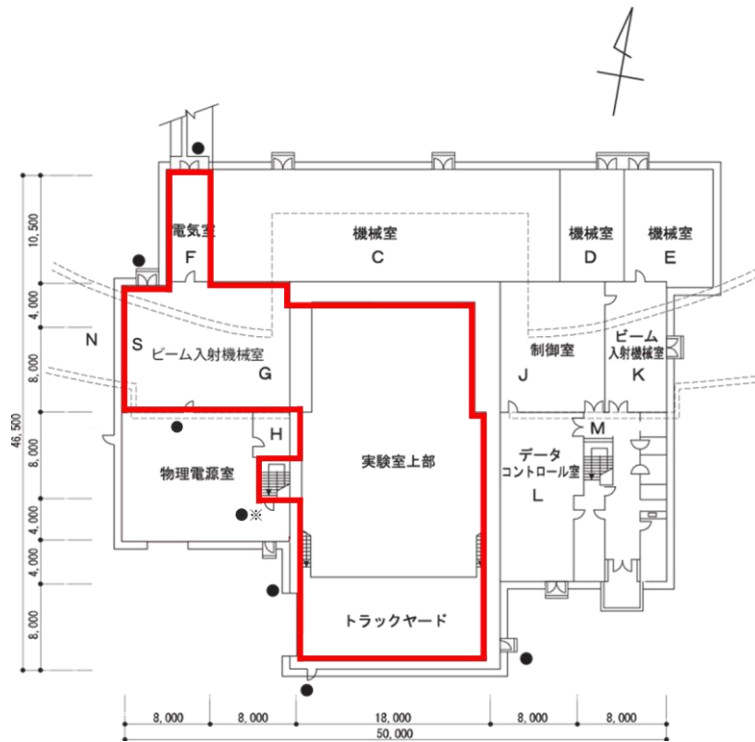


図 2. 南実験棟管理区域変更後(物理電源室が管理区域から一般区域へと変更)

配布先

機構長

(管理局) 施設部長、施設企画課長、整備管理課長、安全衛生推進室

(素核研) 所長、副所長、事務室

(加速器) 施設長、各主幹、事務室

(物構研) 所長、副所長、事務室

(共通) 施設長、各センター長、事務室、放射線受付

(QUP) 拠点長、副拠点長

(担当者) 当該発生装置管理責任者、同作業責任者、各区域放射線担当者、
管理室員