

各位

令和6年7月8日
放射線取扱主任者
佐波 俊哉

先端計測開発棟（102室）における核燃料物質の使用の廃止について

記

先端計測開発棟（102室）における核燃料物質の使用の廃止に係る変更申請について、令和6年5月8日付けで承認されました。令和6年6月20日、6月21日に当該管理区域の汚染検査及び空間線量率の測定を実施し、核燃料物質による汚染及び被ばくの恐れが無いことが確認されました。令和6年7月8日付けで先端計測開発棟（102室）における核燃料物質の使用を廃止し、当該管理区域及び周辺監視区域の設定を解除しますのでお知らせ致します。

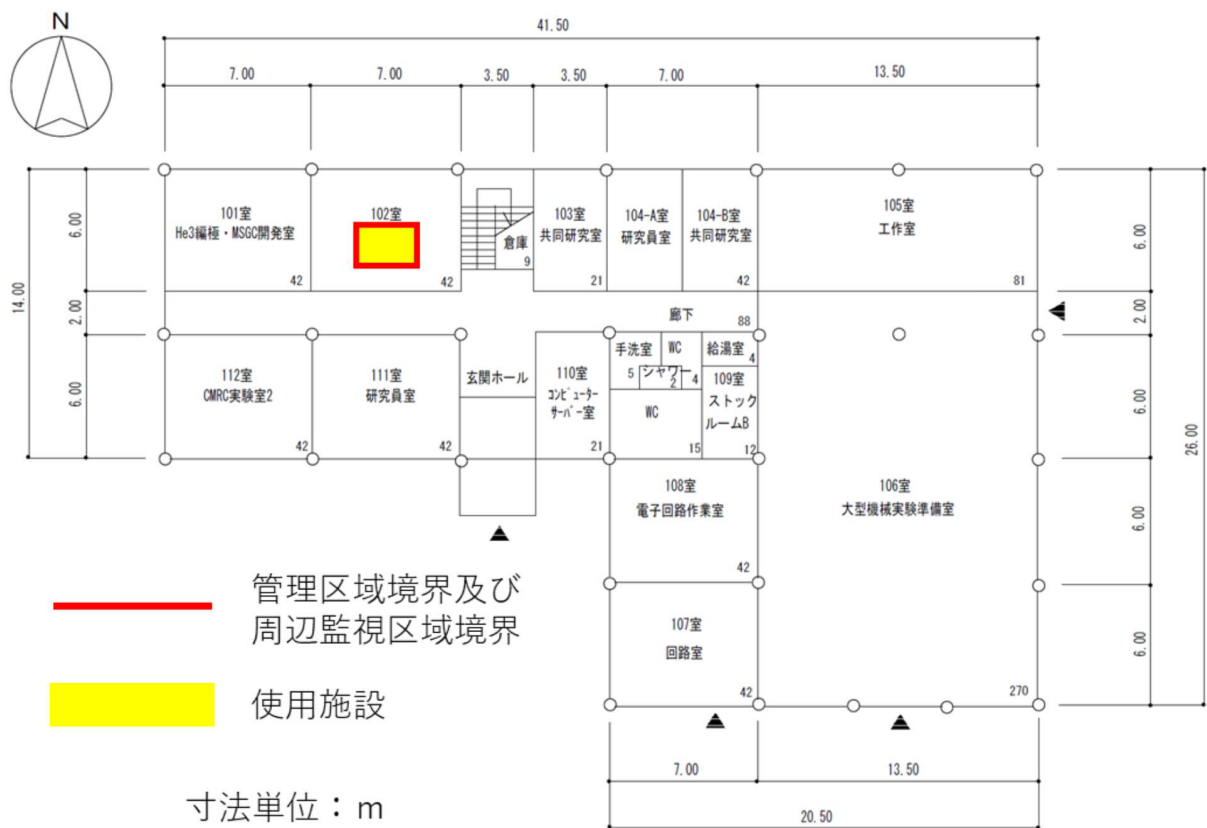


図1 先端計測開発棟（1階）平面図 管理区域及び周辺監視区域（黄色部分）を解除する

以上

配布先

機構長

(管理局) 施設部長、施設企画課長、整備管理課長、安全衛生推進室

(素核研) 所長、副所長、事務室

(加速器) 施設長、各主幹、事務室

(物構研) 所長、副所長、事務室

(共通) 施設長、各センター長、事務室、放射線受付

(QUP) 拠点長、副拠点長

(担当者) 当該発生装置管理責任者、同作業責任者、各区域放射線担当者、管理室員